

Połaniec, 07.05.2019r

Znak: TK/Z/9/2019

ZAPYTANIE CENOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych /dla zamówienia sektorowego, którego wartość jest równa lub przekracza 20 000 zł a nie przekracza kwoty 300 000 euro

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

**„ Wykonanie oraz montaż elementów zgarniacza radialnego typu ZURc 18 - na
Oczyszczalnię ścieków Łęg PGK w Połańcu Sp. z o.o. „**

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie oraz montaż elementów zgarniacza radialnego

Części zamienne zgarniacza ZURc 18 – Załącznik nr 1 do Zapytania Cenowego

- a.) Zgrzebło I – rys 18ZURc 090000-0-00 szt.2,
- b.) Zgrzebło II – rys 18ZURc 100000-0-00 szt. 1,
- c.) Cięgna – rys 18ZURc 140000-0-00:
 - cięgno 1 – szt. 1,
 - cięgno 2 – szt. 1,
 - cięgno 3 – szt. 2,
 - cięgno 4 – szt. 2,
- d.) Ściągacze – rys 18ZURc 130000-0-00:
 - ściągacz 1 – szt. 1,
 - ściągacz 2 – szt. 2,
 - ściągacz 3 – szt. 2,
 - ściągacz 4 – szt. 2,
 - ściągacz 5 – szt. 2,
- e.) Przelew trójkątny 4x200x53400 mm szt. 1 w 1.4301 3x200x53 400 mm
 - elementy dociskowe, śruby, uszczelka
- f.) Deflektor 3x400x51 522 mm szt. 1 w 1.4301 2x400x51 522 mm
 - elementy montażowe, śruby
- g.) Koła podporowe – rys 18ZURc 09300-0-0 szt.9,
- h.) Uchwyt kół podporowych – rys 18ZURc 090300-0-0 szt. 9
- i.) Komora zrzutowa części pływających, oraz listwy zgarniające.

2. Części wykonać ze stali Kwasoodpornej w gat 1.4301

3. Termin realizacji zamówienia:

- 30 dni od daty złożenia zamówienia e-mailem z potwierdzeniem odbioru**

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

– **Cena – 100%**

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

- drogą e-mail: sekretariat@pgk-polaniec.pl
- lub dostarczyć osobiście pod adres : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. ; ul. Krakowska 11 ; 28-230 Połaniec (**sekretariat**) do dnia:
15 maj 2019 roku do godz. 11.00

6. Termin otwarcia ofert: **15 maj 2019 godz. 12.00**

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Adam Bryk tel. 515 572 728,
poczta e-mail: a.bryk@pgk-polaniec.pl

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. ul. Krakowska 11 ; 28-230 Połaniec**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o udostępnieniu informacji publicznej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**


- * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
- ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Białymstoku Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zbigniew Guła

Załącznik nr.1 do Zapytania Cenowego

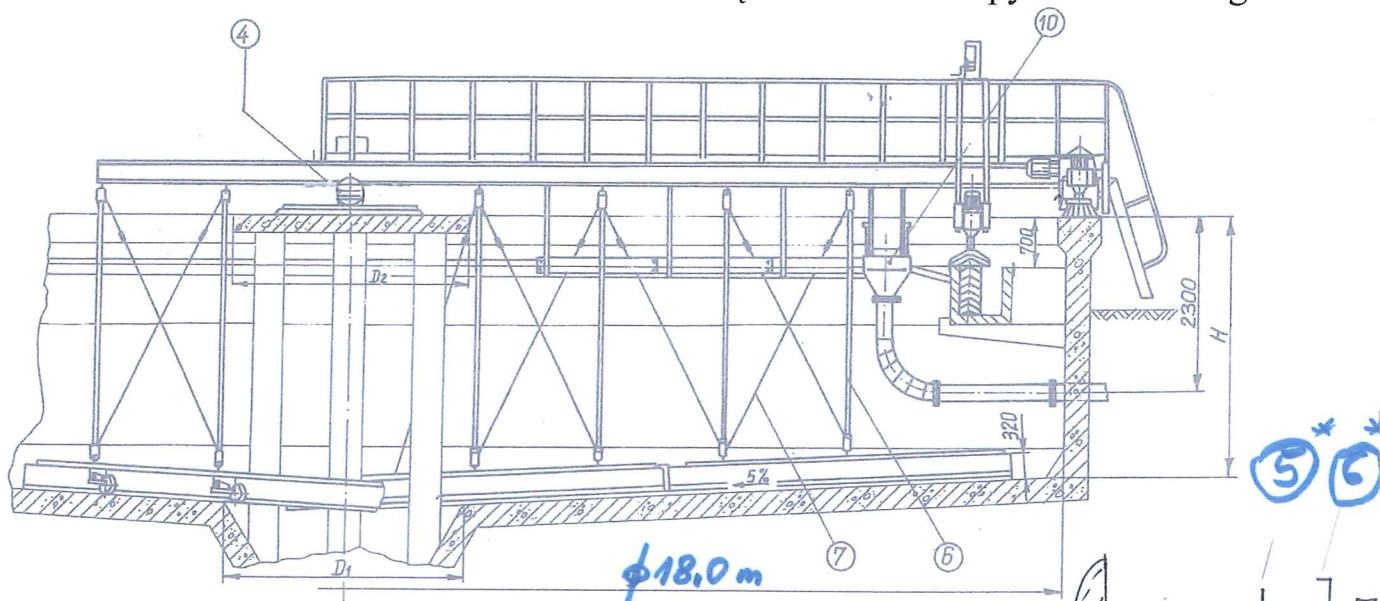

Zgarniacz osadu typu ZURc (przekrój pionowy)

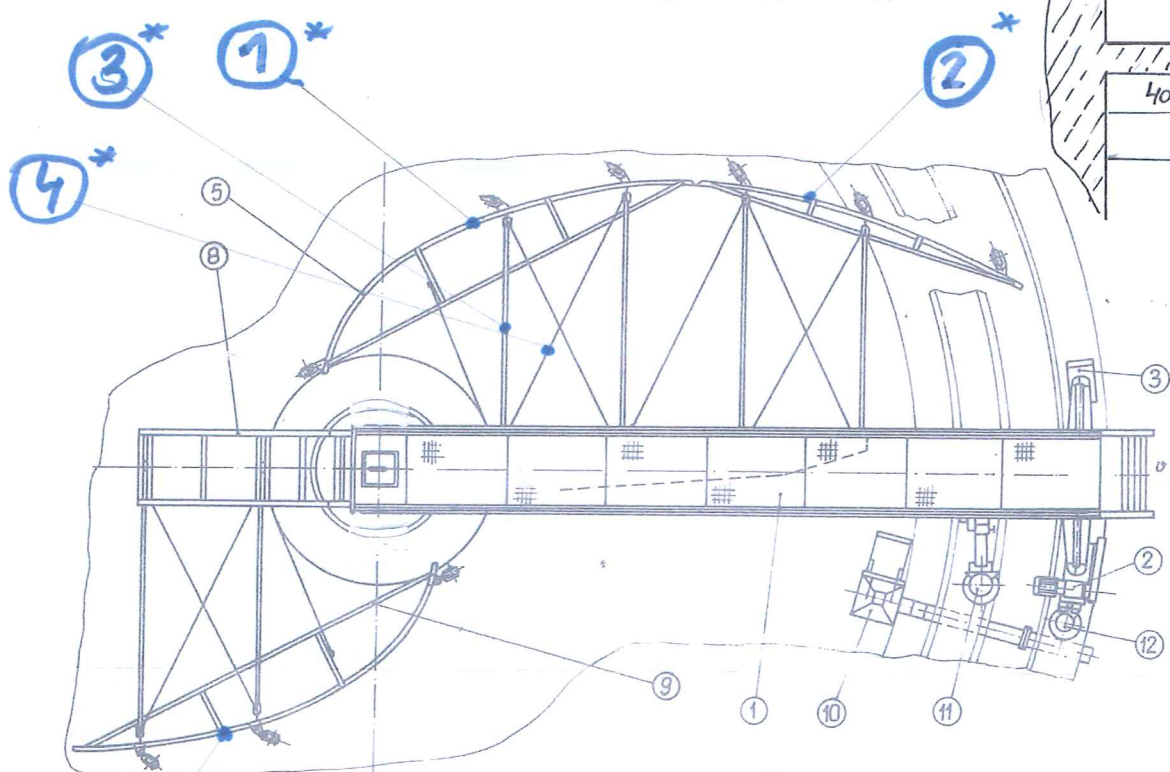

Zgarniacz osadu typu ZURc (widok z góry)

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 - Pomost. | 7 - Ściągacz. |
| 2 - Wózek napędzany. | 8 - Wysięgnik. |
| 3 - Wózek nienapędzany. | 9 - Zgrzebło wspomagające. |
| 4 - Łożysko centralne. | 10 - Komora zrzutowa części pływających. |
| 5 - Zgrzebło ciągle. | 11 - Zespół czyszczący koryto. |
| 6 - Ciężno. | 12 - Zespół czyszczący bieżnię. |